

LNZY-GA-BG-HJ-02 157



221601060129
有效期2028年3月20日

检 测 报 告

TEST REPORT



声 明

一、本报告未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。


二、本报告复制后未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

源负责。

六、未经本公司同意,本报告不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为,擅自作商业推广用途的,本公司将依法追究其法律责任。

七、若对本报告有异议,请于收到本报告之日(以邮戳或领取报告签字为准)内向我公司提出书面复议申请,逾期未申请的,视为认可本报告。

2. 所述400V电压互感器均按额定电压等级或接法... 单相接线时...
3. 电压互感器二次绕组应经熔断器后再接至二次...

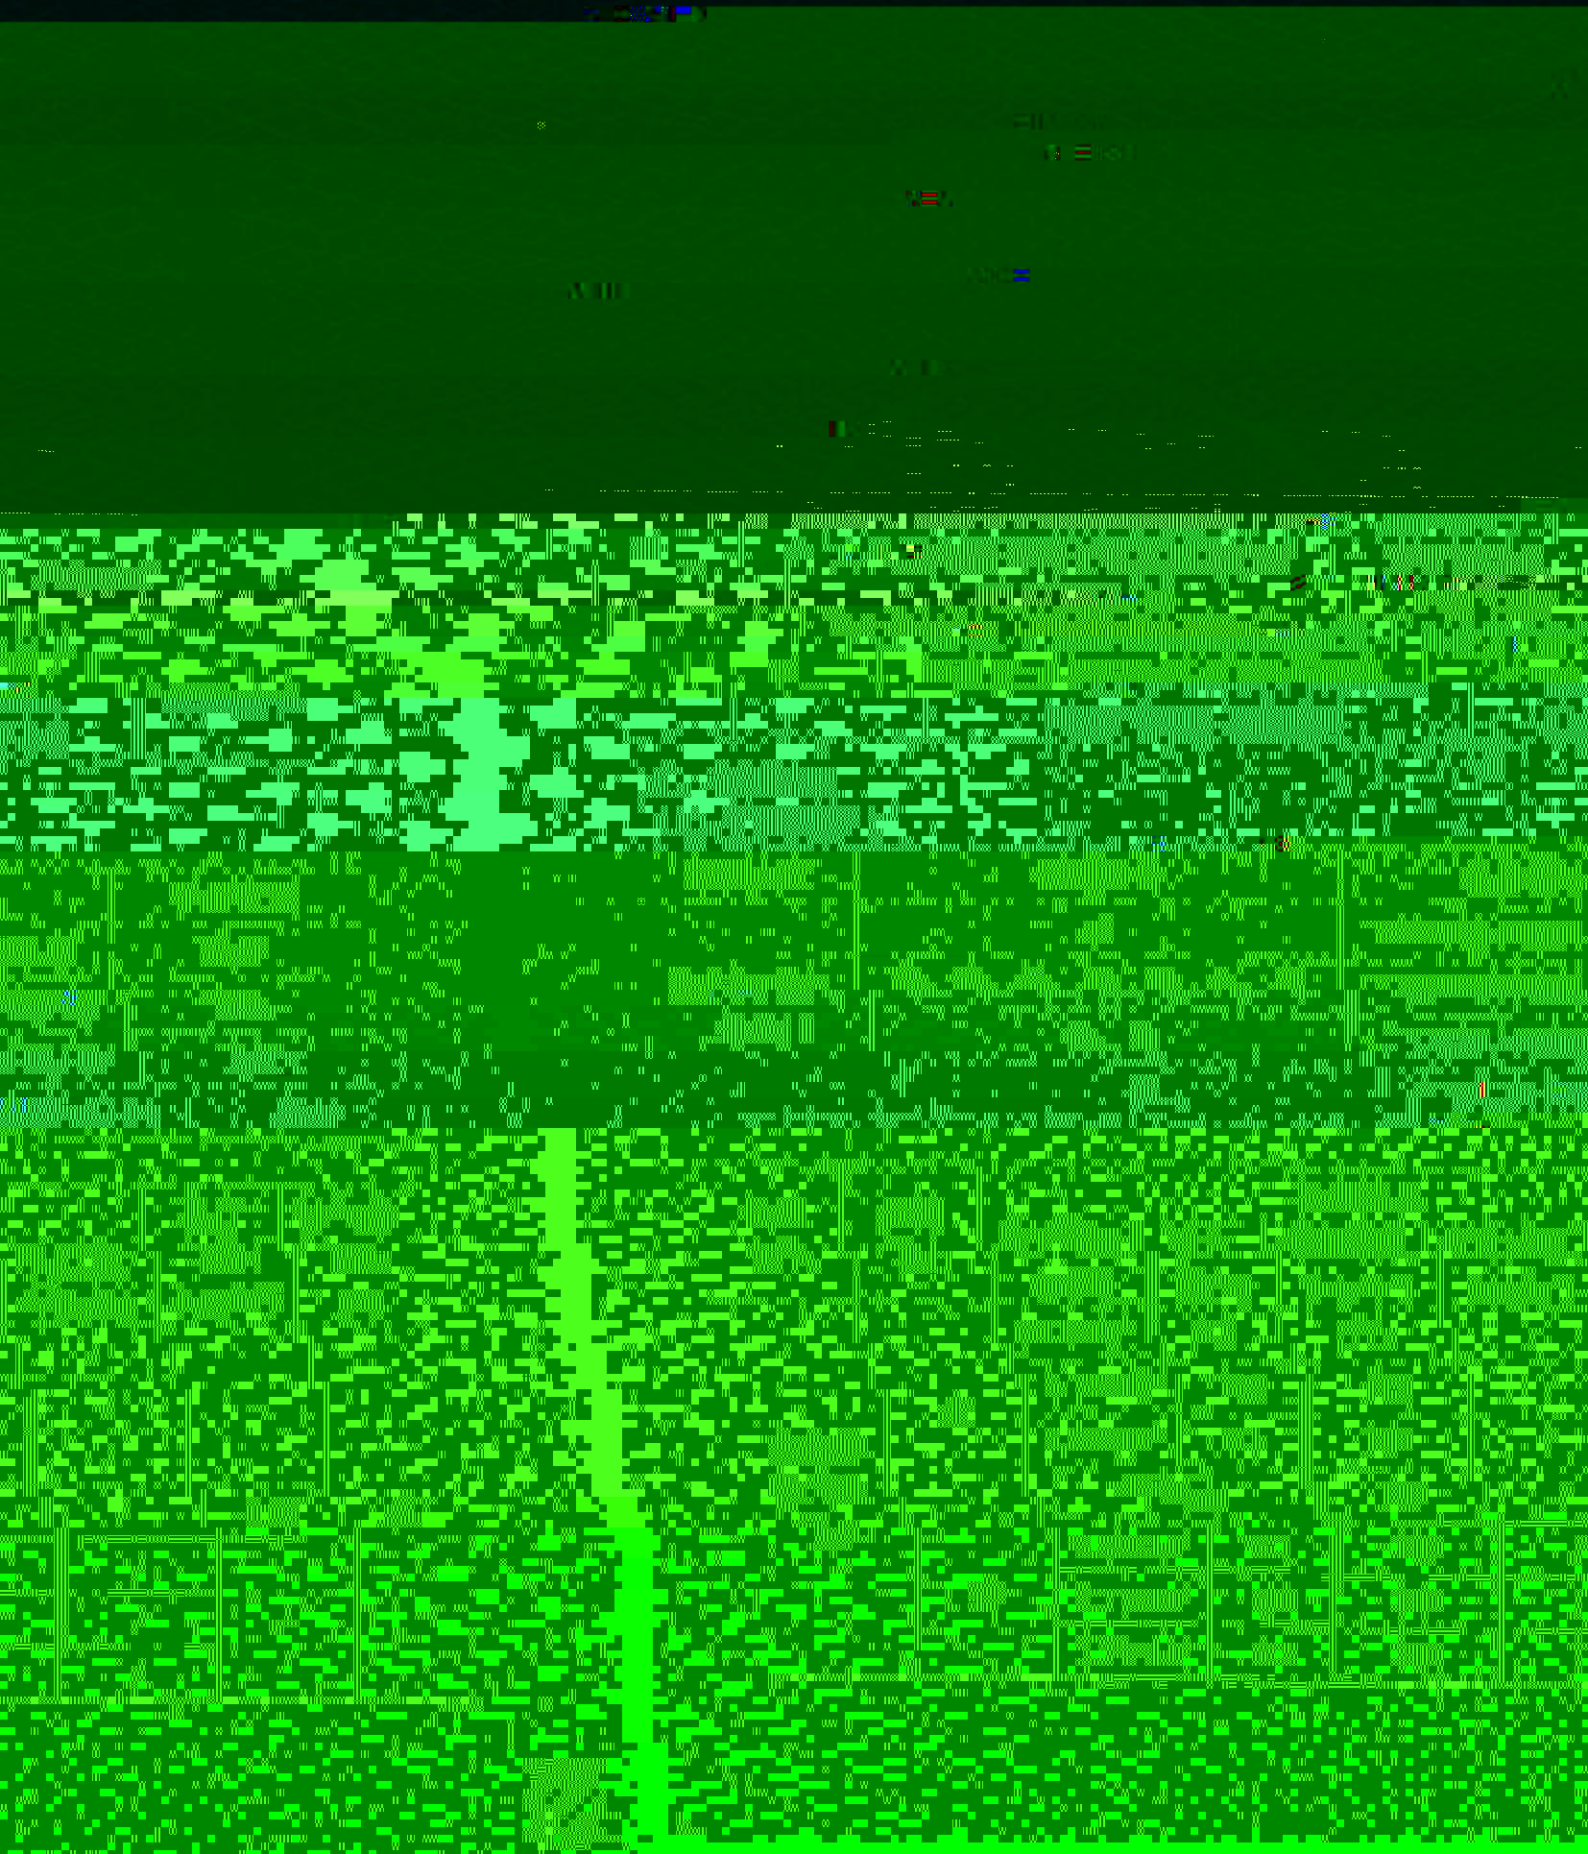

检 测 报 告

续上表

检测点位	检测项目	检测结果					执行标准	排气筒高度
		标干流量 (m ³ /h)	氧含量 (%)	实测浓度 (mg/m ³)	折算浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)		
	铊	5.84×10 ⁴	6.2	ND	/	/		
		5.72×10 ⁴	6.2	ND	/	/		
	铊	5.72×10 ⁴	6.1	ND	/	/		
	砷	5.78×10 ⁴	6.3	ND	/	/		
		5.70×10 ⁴	6.2	ND	/	/		
	砷	5.70×10 ⁴	6.2	ND	/	/		

检 测 报 告

附表: 烟气参数表

检测点位	检测项目	标干流量 (m ³ /h)	氧含量 (%)	温度 (°C)	湿度 (%)
	汞	6.11×10 ⁴	6.3	139.9	21.3
		5.74×10 ⁴	6.2	139.5	21.1